


Documentación Técnica

Modelo:
VEX90AACP_ACCP+

 **Infrico**
supermarket

 **Infrico**

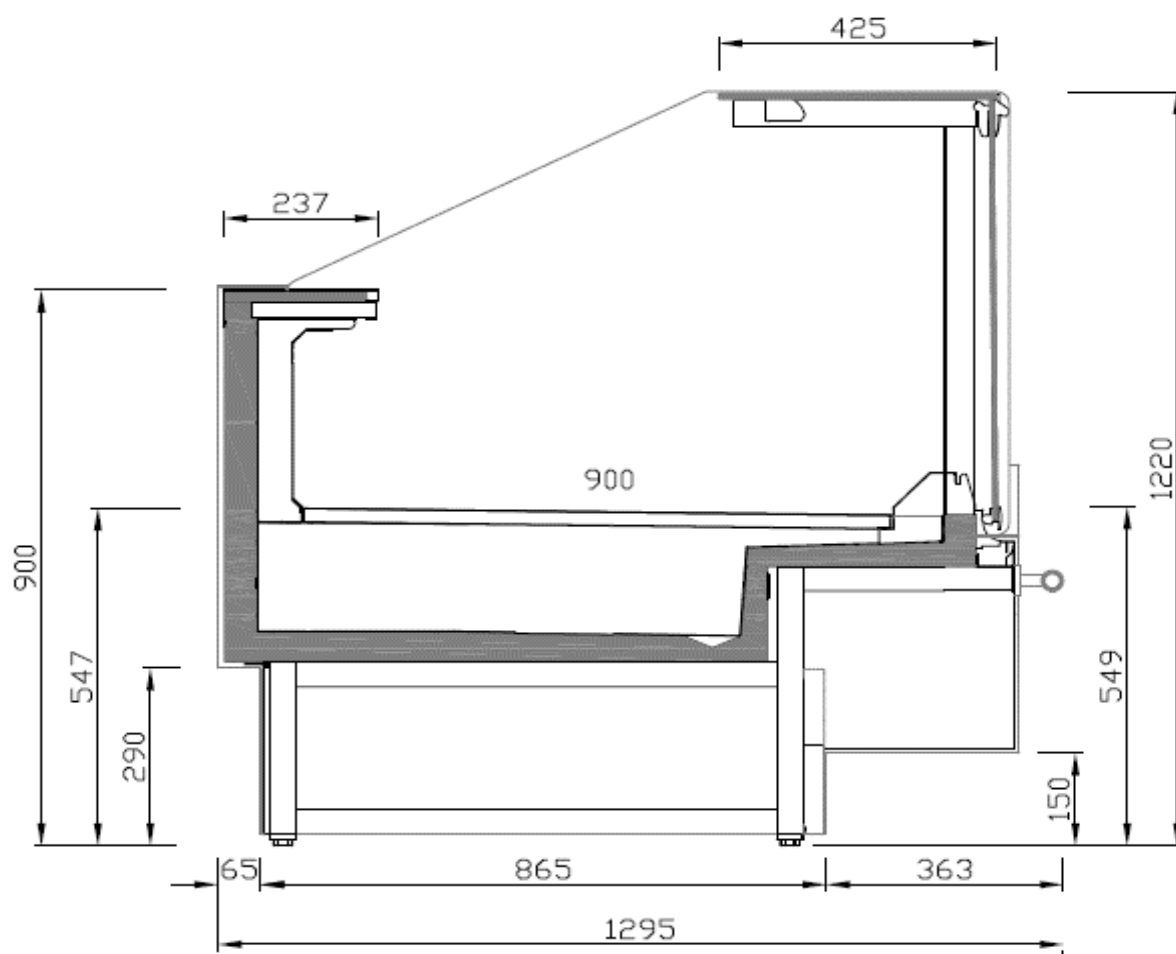

DATOS GENERALES

	MODELO	
	VEX90AACP	VEX90ACCP
ESPEJOR LATERALES (mm)	30+30	
AREA REFRIGERADA (m ²)	1,17	2
VOLUMEN UTIL (lts.)	129	456
PESO BRUTO (kg)	225	325
DIMENSIONES EN TRANSPORTE (mm)	2062X1460X1365	2960X1568X1430

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

EQUIPAMIENTO BASE			MODELO	
			VEX90AACP	VEX90ACCP
VENTILADORES	Nº		1	2
	Ø		154	154
	W		4,8	5
	A		0,04	0,07
ILUMINACION VISERA	LED	W	63	58
		A	0,3	0,3
TOTAL		W	67,8	63
		A	0,34	0,37

EQUIPAMIENTO OPCIONAL			MODELO	
			VEX90AACP	VEX90ACCP
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENS	W		13	13
	A		0,1	0,1

DATOS FRIGORÍFICOS

De acuerdo con EN ISO23953 -1/-2

Tª condensación:	+35°C	Recalentamiento:	5°K	Subenfriamiento:	0°K
------------------	-------	------------------	-----	------------------	-----

		VEX90AACP	VEX90ACCP
M1 (-1°C/+5°C)	Potencia frigorífica (W) **	900	1790
	Tª Evaporación (°C)	-15°C	
M2 (-1°C/+7°C)	Potencia frigorífica (W) **	810	1611
	Tª Evaporación (°C)	-10°C	
H1 (-1°C/+10°C)	Potencia frigorífica (W) **	-	-
	Tª Evaporación (°C)	-	

** POTENCIA FRIGORÍFICA

Datos para el mueble base de acuerdo a la sección comercial de la pagina 1

Datos para el cálculo de la instalación centralizada

Para el cálculo de una unidad condensadora independiente, incrementar la potencia +15%

No se incluyen los factores de corrección correspondientes a las condiciones de la instalación, siendo esto responsabilidad del propietario y/o instalador

Conexiones Frigoríficas	
Freón	
LIQUIDO	3/8"
ASPIRACION	3/8"
CO2	
LIQUIDO	1/4"
ASPIRACION	3/8"
Glicol	
LIQUIDO	5/8"
ASPIRACION	5/8"

Para el cálculo del mueble personalizado usar la siguiente tabla:

FACTORES DE CORRECIÓN DE ACUERDO A LA CONFIGURACION INTERIOR PERSONALIZADA DEL MUEBLE

CONFIGURACIÓN EQUIPAMIENTO MUEBLE



-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+5%	kW/m	Limitaciones ambientales para desescarche natural +16 °C / 80% HR
-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES Y ESPEJO	+10%	kW/m	
-> ILUMINACIÓN LED ESTANTE	+15	W/m	

REGULACIÓN & DESESCARCHE		M0	M1	M2	H1
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT		+2°C		
	DIFERENCIAL		4		
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL			
Nº DESESCARCHES / 24h			4		
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE			+8°C		
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE			30'		
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE			2'		



ALARMAS		
SUPERIOR	INFERIOR	RETARDO
+8°C	-8°C	1,1 h

DETALLES INSTALACIÓN

DESAGÜES

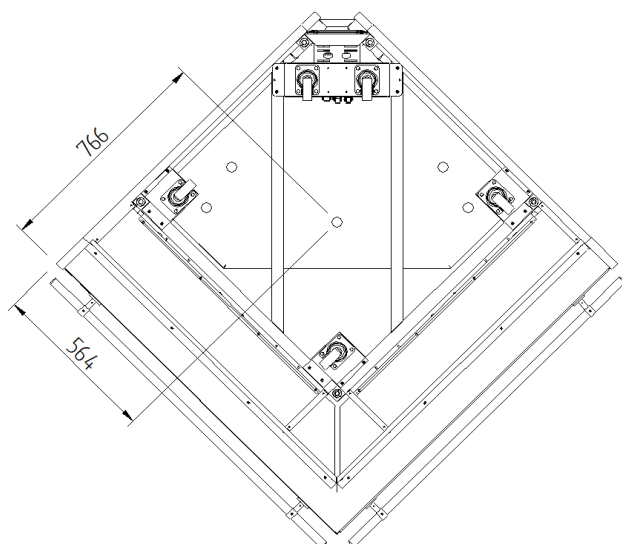

VEX90_AACP+

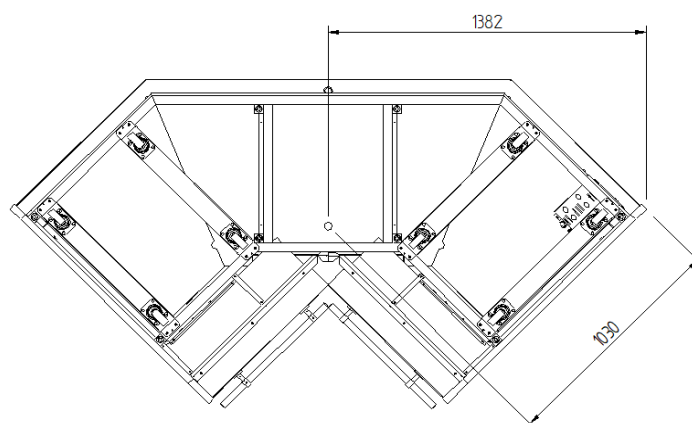

VEX90_AACP+

Data Sheet

Model:


VEX90AACP_ACCP+



Infrico

supermarket

Infrico

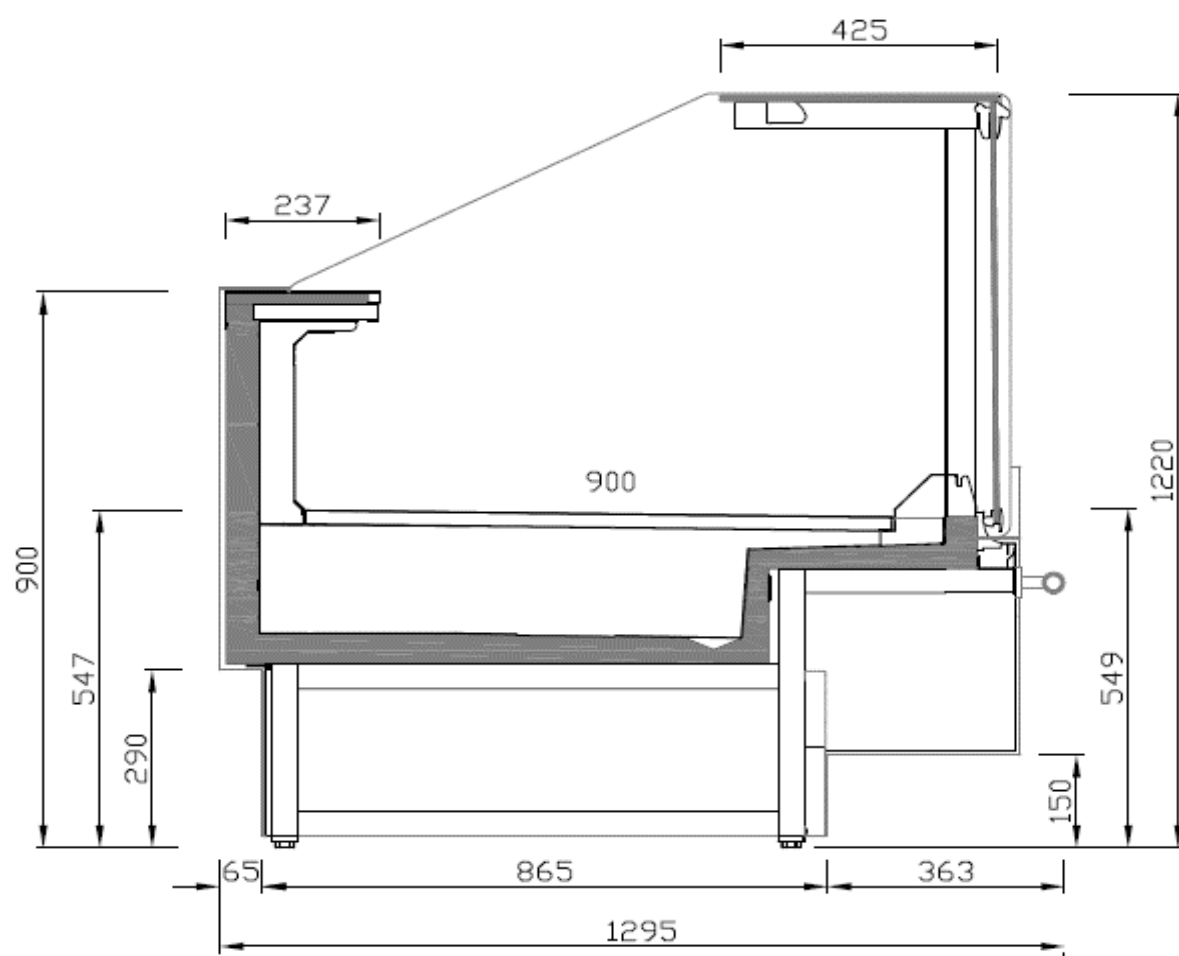

GENERAL DATA

	MODEL	
	VEX90AACP	VEX90ACCP
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
REFRIGERATED AREA (m²)	1,17	2
USEABLE VOLUME (lts.)	129	456
WEIGHT (kg)	225	325
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	2062X1460X1365	2960X1568X1430

ELECTRICAL CONFIGURATION

BASE EQUIPMENT			MODEL	
			VEX90AACP	VEX90ACCP
COIL FANS	Nº		1	2
	Ø		154	154
	W		4,8	5
	A		0,04	0,07
CANOPY LIGHTING	LED	W	63	58
		A	0,3	0,3
TOTAL		W	67,8	63
		A	0,34	0,37

EQUIPAMIENTO OPCIONAL			MODELO	
			VEX90AACP	VEX90ACCP
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENS		W	13	13
		A	0,1	0,1

REFRIGERATION DATA

In compliance with EN ISO23953 -1/-2

Condensing Temp: +35°C	Suction superheat 5°K	Overcooling: 0°K
------------------------	-----------------------	------------------

		VEX90AACP	VEX90ACCP
M1 (-1°C/+7°C)	Cooling capacity (W) **	900	1790
	Evaporation Temp (°C)	-15°C	
M2 (-1°C/+7°C)	Cooling capacity (W) **	810	1611
	Evaporation Temp (°C)	-10°C	
H1 (-1°C/+10°C)	Cooling capacity (W) **	-	-
	Evaporation Temp (°C)	-	

** COOLING CAPACITY

Data for the base cabinet according to the commercial section on page 1

Cooling capacity for calculating centralized facility.

Condensing unit to increase power at +15%.

Not including the Under-power or Over-power coefficients.

This is responsibility of the contracting authority &/or the installer

Refrigeration connection	
Freón	
LIQUID	3/8"
SUCTION	3/8"
CO2	
LIQUID	1/4"
SUCTION	3/8"
Glycol	
LIQUID	5/8"
SUCTION	5/8"

For the calculation of custom furniture use the following table.

CORRECTION FACTORS ACCORDING TO THE CUSTOMIZED INTERIOR CONFIGURATION OF THE FURNITURE

INTERNAL CONFIGURATION

-> DELETE 1 LINE OF SHELVES	+5%	kW/m
-> DELETE 1 LINE OF SHELVES AND MIRROR	+10%	kW/m
-> SHELF LED LIGHTING	+15%	W/m


Ambient conditions for natural defrost
+16 °C / 80% HR

REGULATION & DEFROST		M0	M1	M2	H1
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT		+2°C		
	DIFERENCIAL		4		
DEFORSTING SYSTEM		NATURAL			
N° DEFROST / 24h			4		
END OF DEFROSTING TEMPERATURE			+8°C		
MAXIMUM DEFROSTING TIME			30'		
MINIMUM DEFROSTING TIME			2'		



ALARMS		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

INSTALLATION DETAILS

DRAINAGE

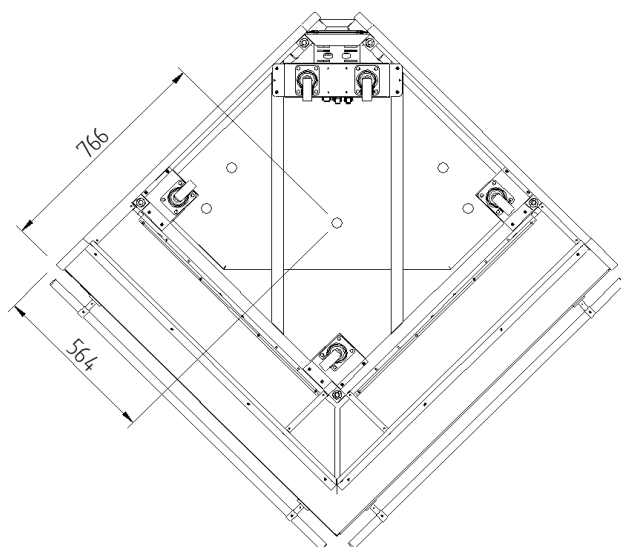

VEX90AACP+

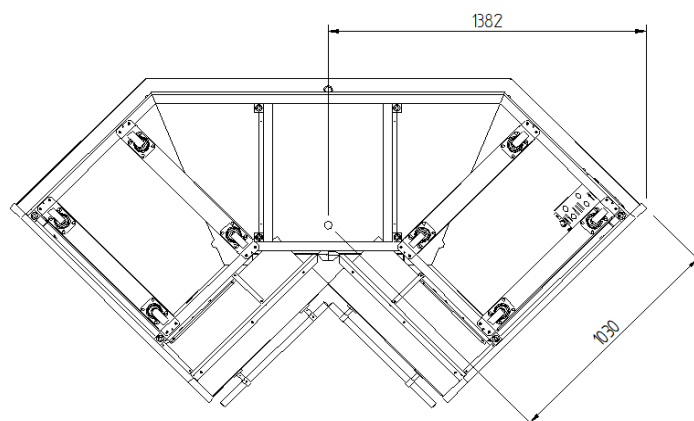

VEX90ACCP+


Documentation Technique

Modèle:

VEX90AACP_ACCP+

 **Infrico**
supermarket

 **Infrico**

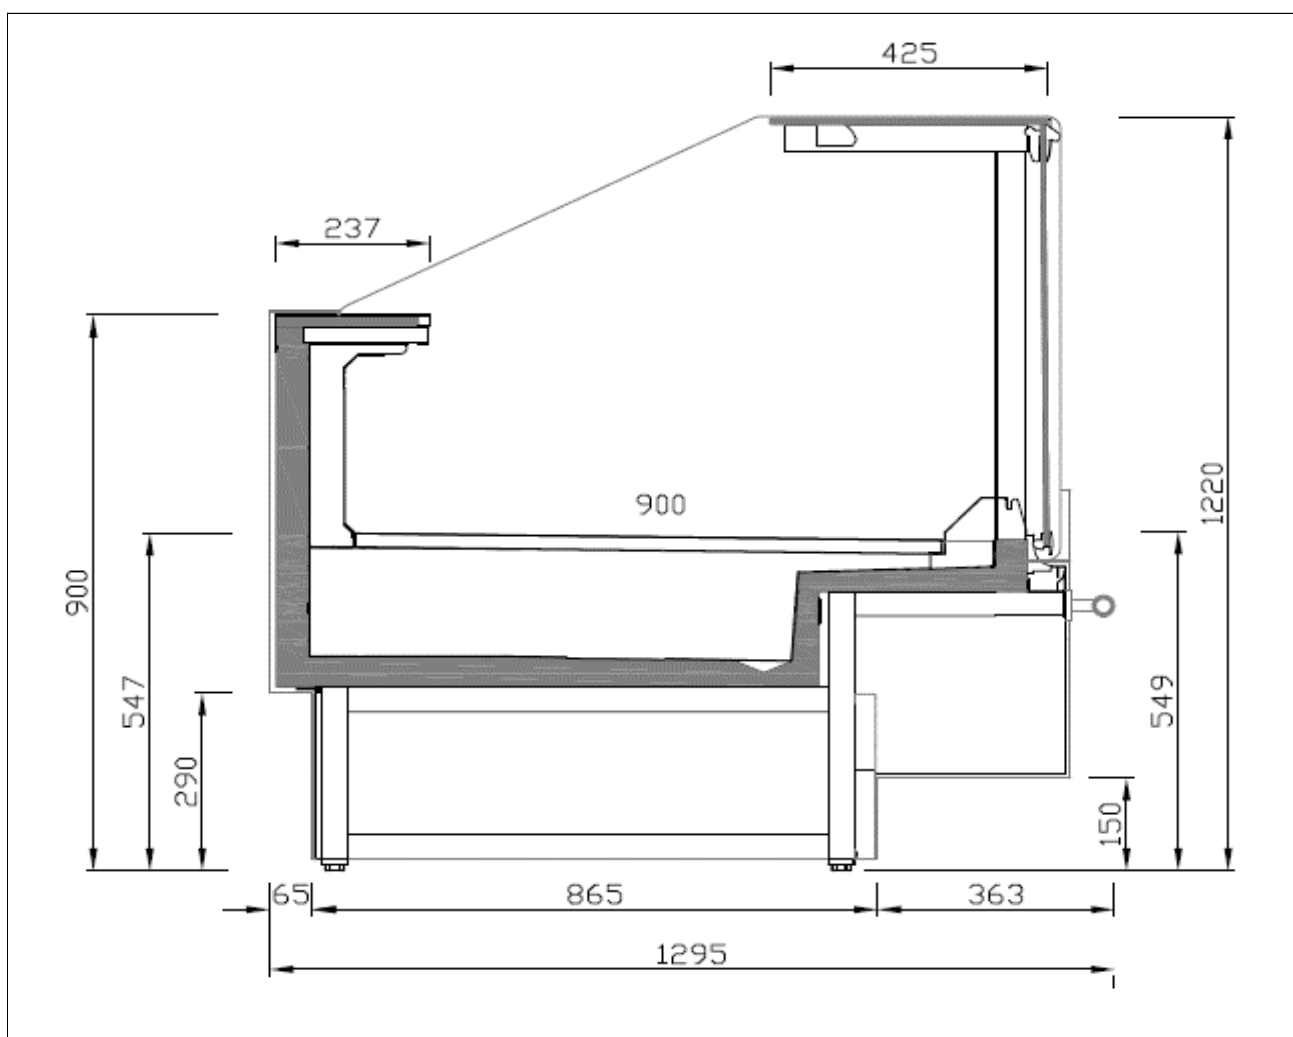

DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE	
	VEX90AACP	VEX90ACCP
ÉPAISSEUR DES CÔTÉS (mm)	30+30	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m³)	1,17	2
VOLUME UTILE (lts.)	129	456
POIDS BRUT (kg)	225	325
DIMENSIONS POUR LE TRANSPORTS (mm)	2062X1460X1365	2960X1568X1430

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENT DE BASE			MODÈLE	
			VEX90AACP	VEX90ACCP
VENTILATEURS	N°		1	2
	Ø		154	154
	W		4,8	5
	A		0,04	0,07
ÉCLAIRAGE DE LA CORNICHE	LED	W	63	58
		A	0,3	0,3
TOTALE		W	0	0
		A	0	0

ÉQUIPEMENT OPTIONEL			MODELO	
			VEX90AACP	VEX90ACCP
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"		W	13	13
		A	0,1	0,1

DONNÉES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conformément à la norme EN ISO23953 -1/-2

Température de condensation:	+35°C	Réchauffement:	5°K	Sous-refroidissement	0°K
------------------------------	-------	----------------	-----	----------------------	-----

		VEX90AACP	VEX90ACCP
L1 (-15°C/-18°C)	Puissance Frigorifique (W) **	900	1790
	Température d'évaporation (°C)	-15°C	
M2 (-1°C/+7°C)	Puissance Frigorifique (W) **	810	1611
	Température d'évaporation (°C)	-10°C	
H1 (-1°C/+10°C)	Puissance Frigorifique (W) **	-	-
	Température d'évaporation (°C)	-	

** PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Données de l'unité de base selon la section commerciale à la page 1

Données pour le calcul de l'installation centralisée

Pour le calcul d'un groupe de condensation indépendant, augmenter la puissance +15%

Les facteurs de correction correspondant aux conditions de l'installation ne sont pas inclus, ceci étant à la charge du propriétaire et/ou de l'installateur.

Connexions frigorifiques	
Freón	
LIQUIDE	3/8"
ASPIRATION	3/8"
CO2	
LIQUIDE	1/4"
ASPIRATION	3/8"
Glicol	
LIQUIDE	5/8"
ASPIRATION	5/8"

Pour le calcul du mobilier personnalisé, utilisez le tableau suivant:
FACTEURS DE CORRECTION SELON LA CONFIGURATION INTÉRIEURE PERSONNALISÉE DU MEUBLE

CONFIGURATION INTERNE

- > SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES +5% kW/m
- > SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES ET DE MIROIR +10% kW/m
- > ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE +15 W/m


Conditions environnementales pour un dégivrage naturel
+16 °C / 80% HR

RÉGLEMENTATION ET DÉGIVRAGE		M0	M1	M2	
LA TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	SET POINT		+2°C		
	DIFFÉRENTIEL		4		
TYPE DE DÉGIVRAGE		NATURAL			
NOMBRE DE DÉCHARGES POUR 24h			4		
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE			+8°C		
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MAXIMUM			30'		
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MINIMUM			2'		


ALARME		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

DÉTAILS D'INSTALLATION

DRAINES

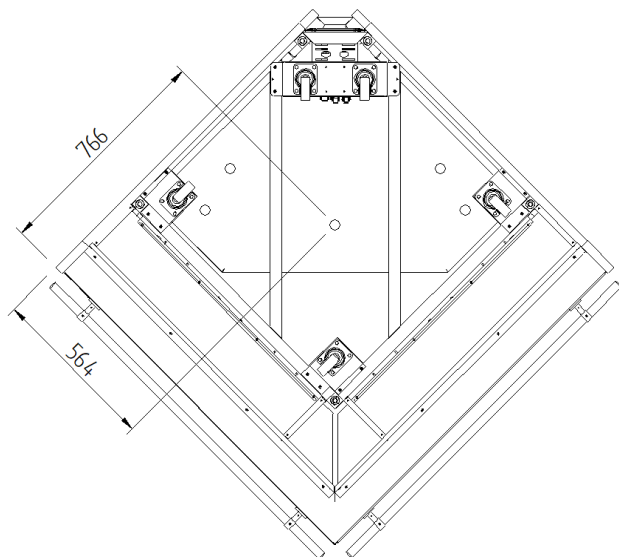

VEX90_AACP+

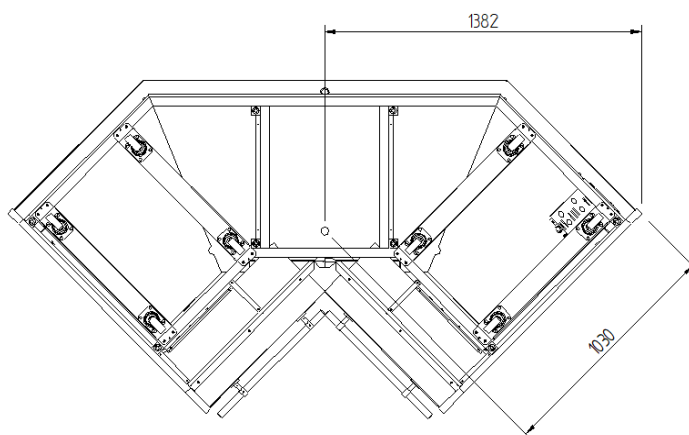

VEX90_ACCP+